

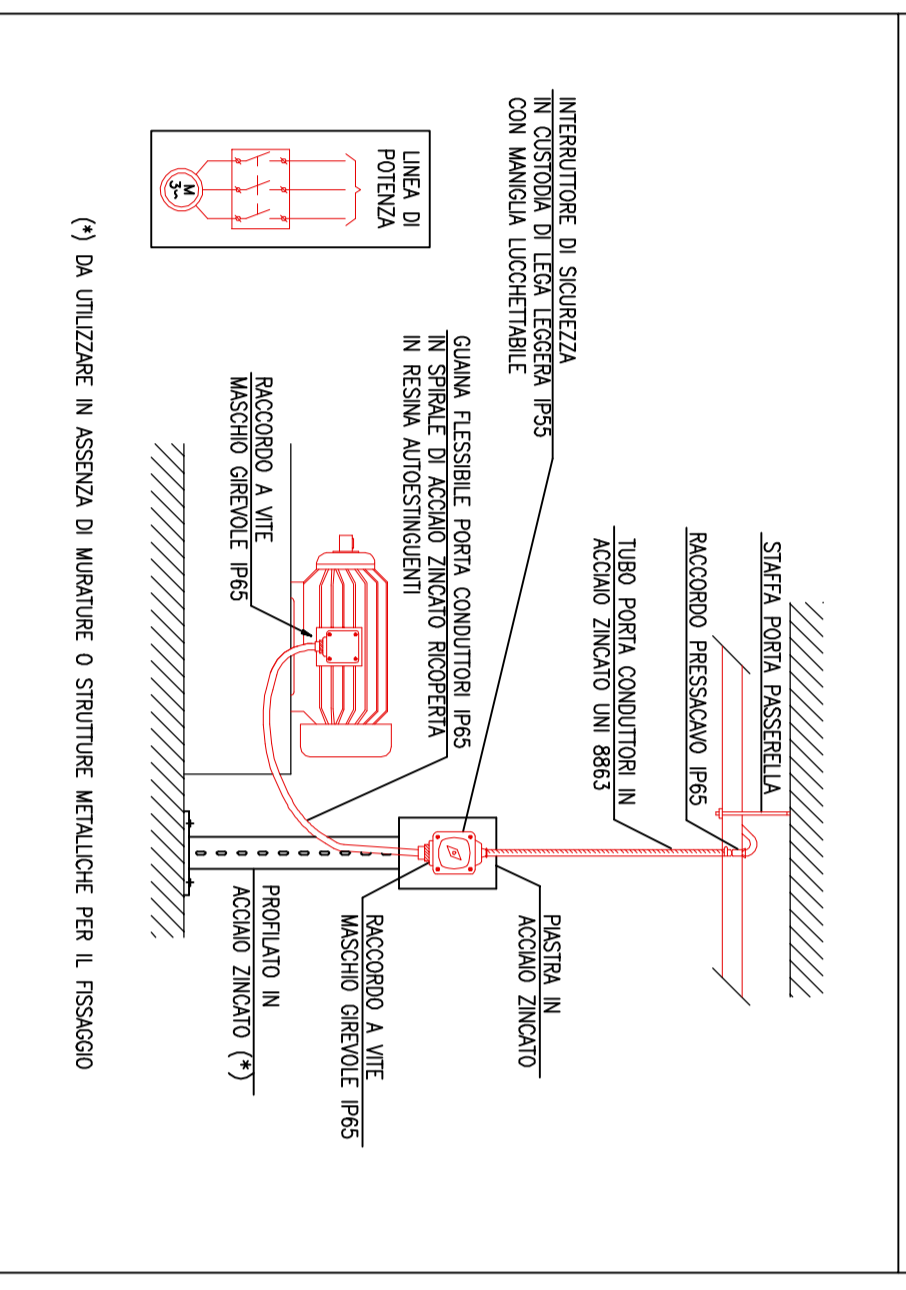
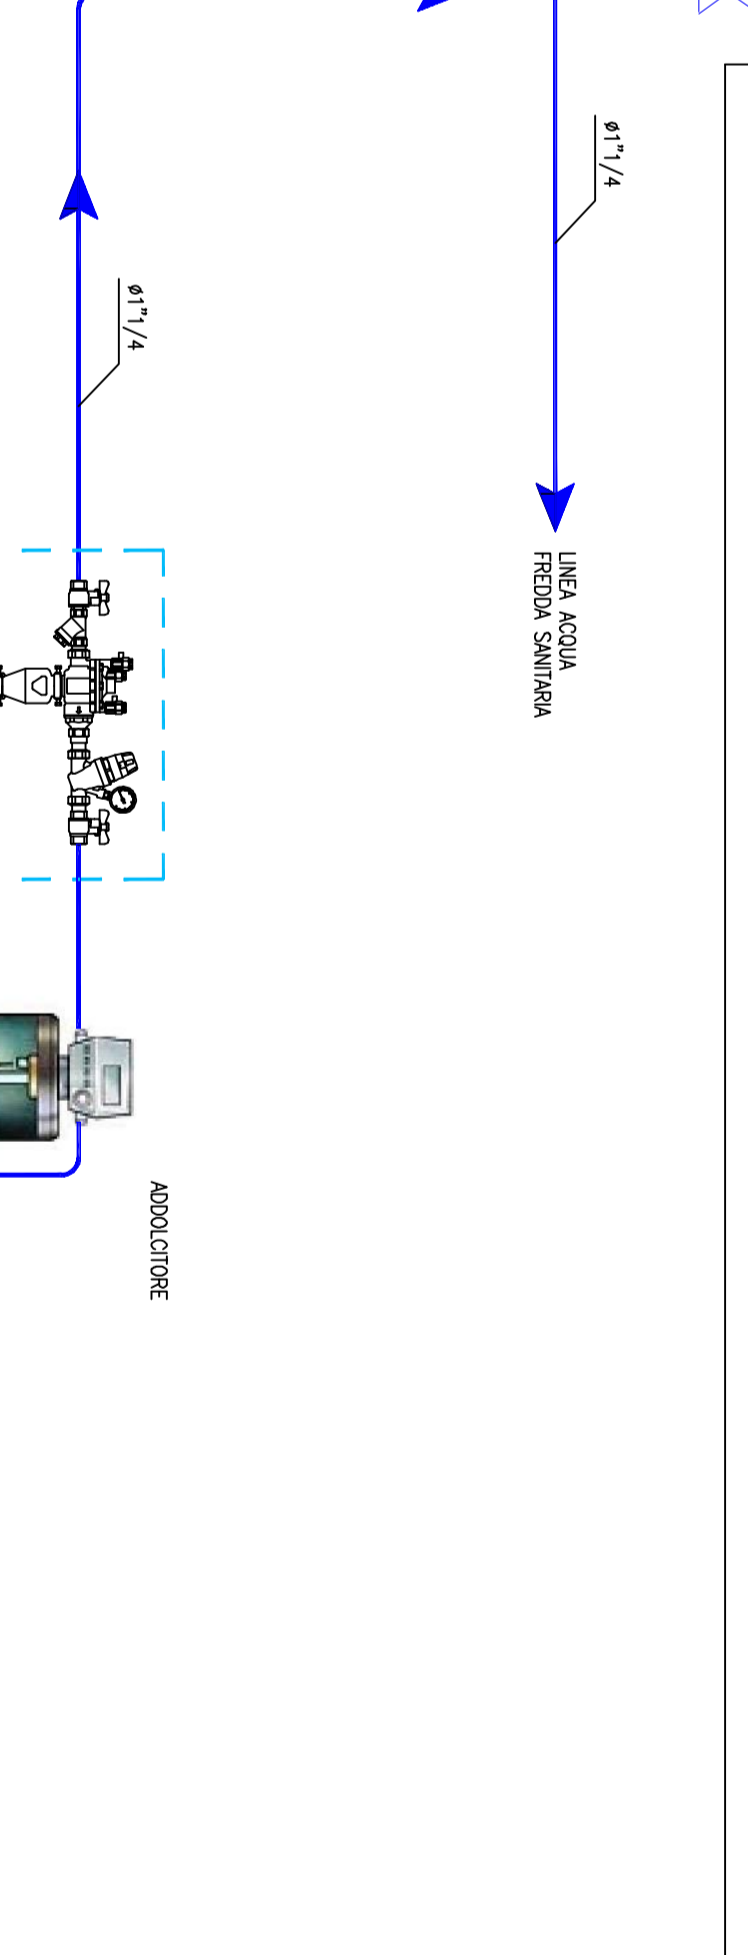


TIPICO ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO (FUORI SCALA)

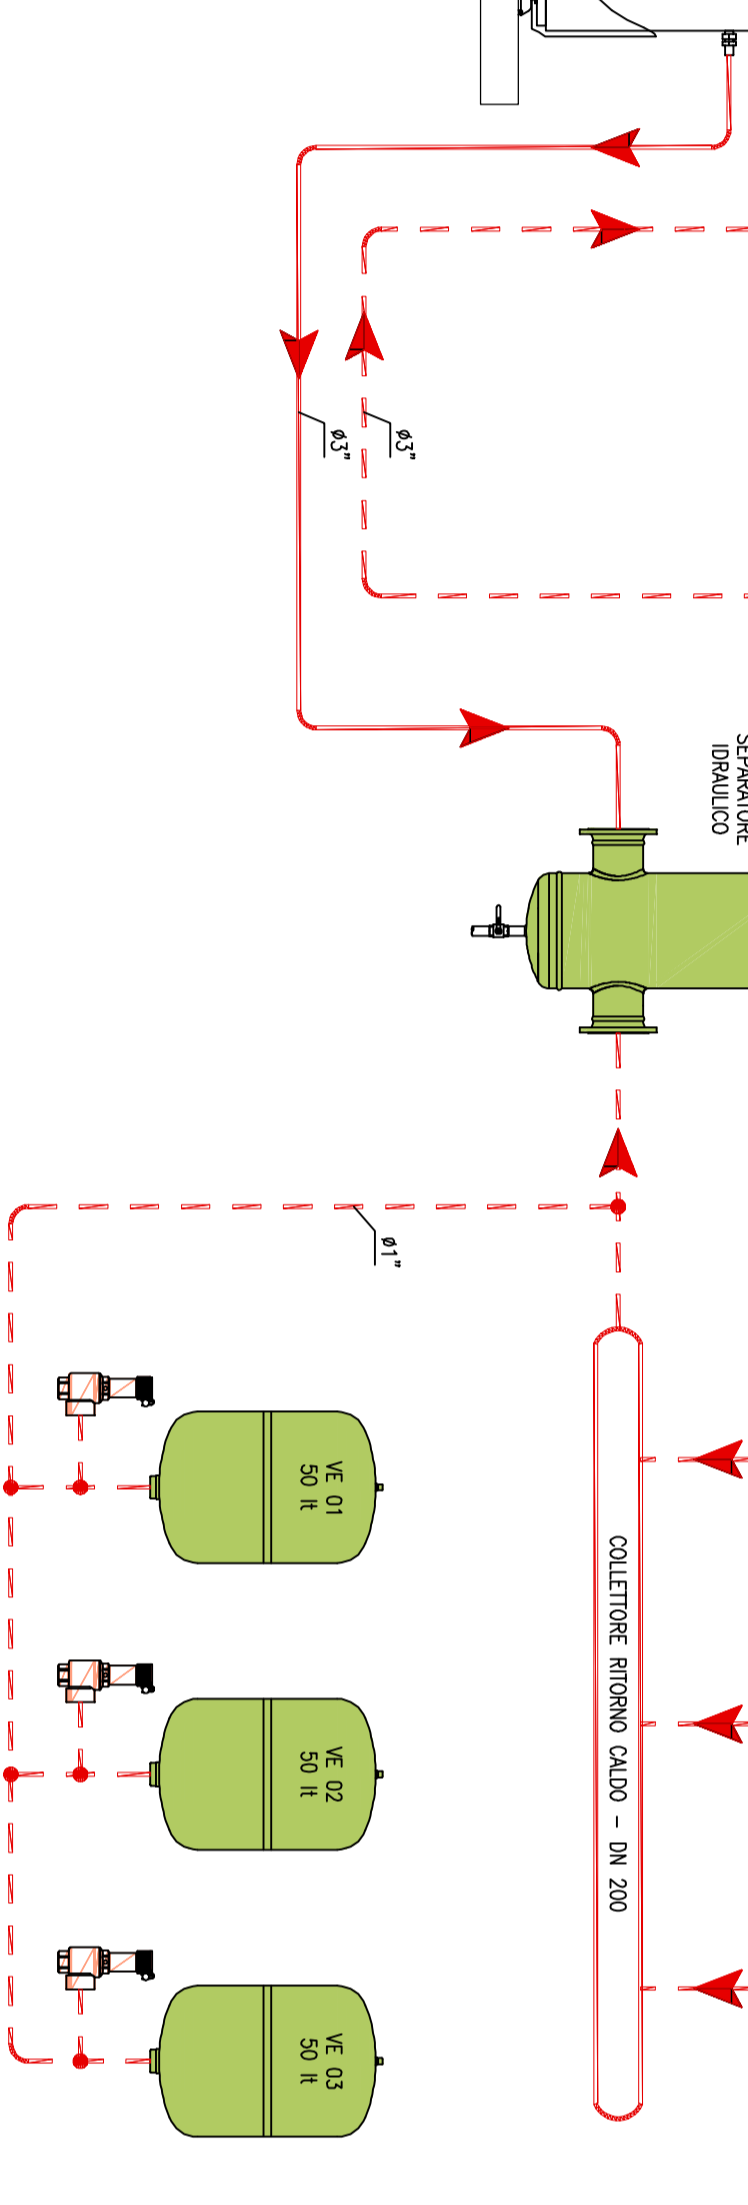

LEGENDA SIMBOLI

	TUBAZIONE ACQUA CALDA RISCALDAMENTO
	MANDATA-RITORNO
	TUBAZIONE ACQUA FREDDA
	TUBAZIONE GAS-METANO
	TUBAZIONE SCARICO CONDENZA APPARECCHIATURE
	POMPA
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
	SCARICO CONVOLATO

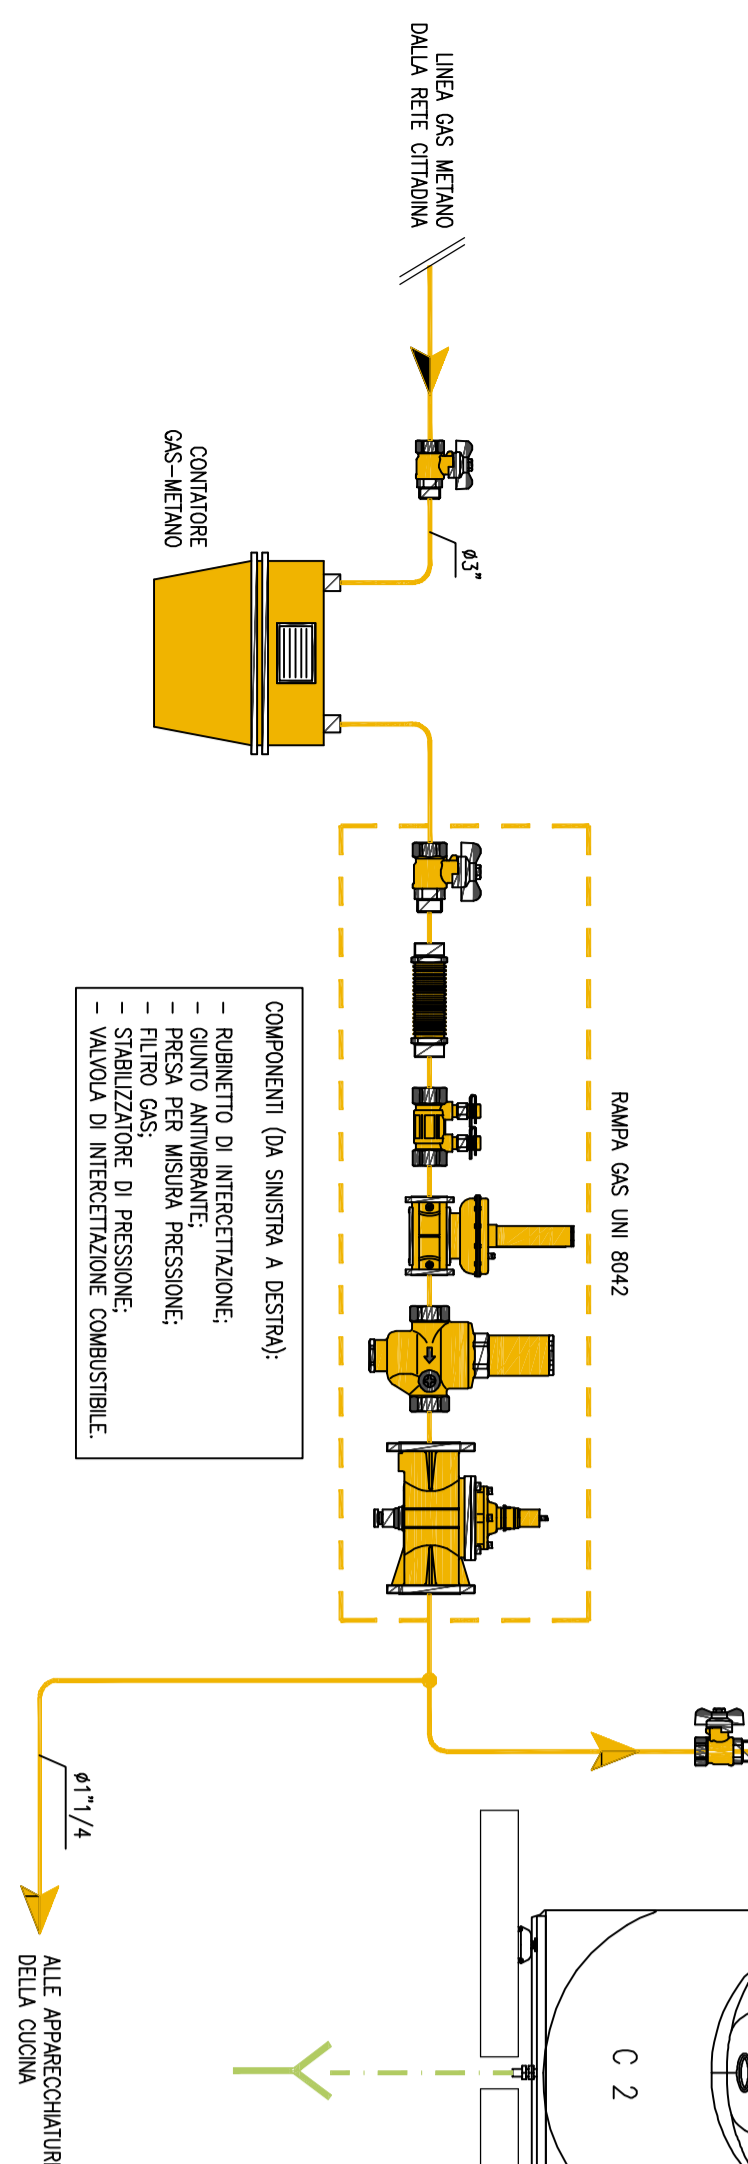

ISOLAMENTO TERMICO E ANTICONDENZA IN ELASTOMERO ESPANSO A CELLE CHIUSE
 CONDUTTIVITA' TERMICA: 40°C\leq0,045 W/(m k) – TEMPERATURE DI IMPIEGO: –100°C/+105°C
 FATTORE RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE: 21750 – (tipo Arnocell Armoflex AC)

ACQUA FREDDA SANITARIA

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
POLO	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
ALTERNI	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ALTERNI	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
ALTERNI	18	19	19	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

ACQUA FREDDA SANITARIA

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
POLO	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
ALTERNI	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ALTERNI	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
ALTERNI	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

ISOLAMENTO TERMICO E ANTICONDENZA IN ELASTOMERO ESPANSO A CELLE CHIUSE
 CONDUTTIVITA' TERMICA: 40°C\leq0,045 W/(m k) – TEMPERATURE DI IMPIEGO: –100°C/+105°C
 FATTORE RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE: 21750 – (tipo Arnocell Armoflex AC)

ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
POLO	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
ALTERNI	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ALTERNI	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
ALTERNI	23+23	23+23	23+23	23+23	23+23	23+23	23+23	23+23	23+23	23+23	23+23	23+23	23+23	23+23

ACQUA REFRIGERATA

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
POLO	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
ALTERNI	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
ALTERNI	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
ALTERNI	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI

Lavori di Realizzazione di un
 Polo Scolastico a San Nicola Manfredi
 - II Stralco Funzionale - Scuola -

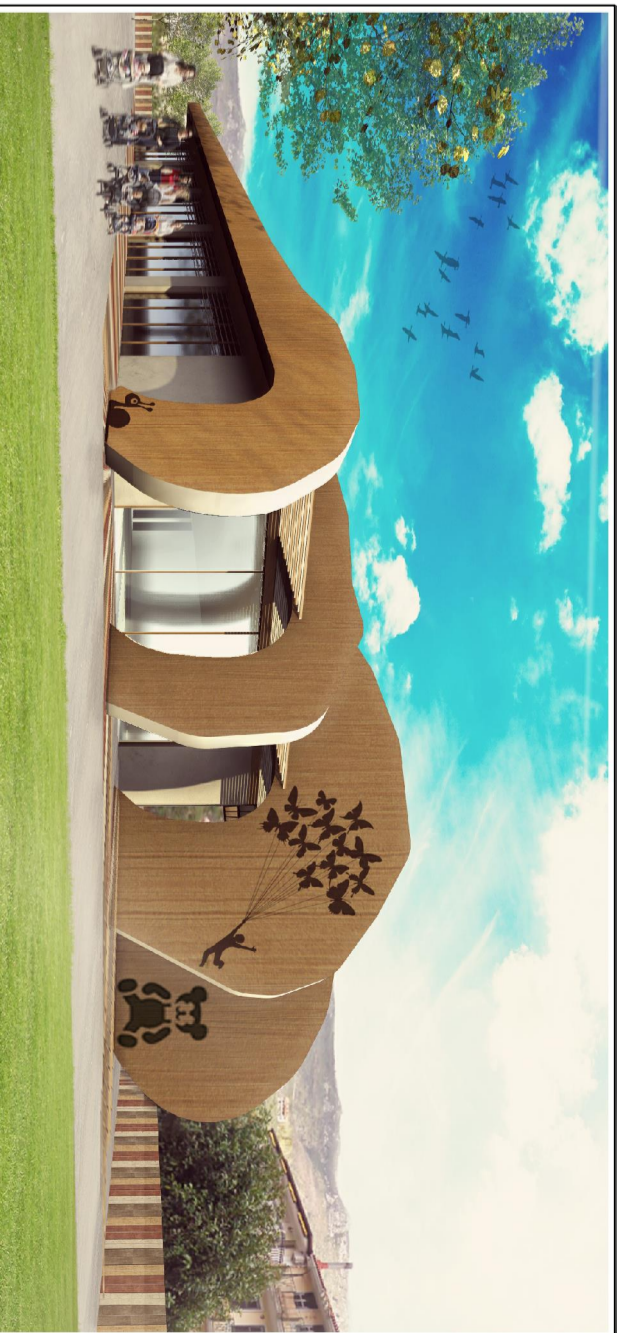

Progetto Esecutivo

SCALA:	/	TAVOLA Nr.:	IM/MA/03
DATA:	Giugno 2018	LAVORATA	IL PROGETTISTA
SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA Scuola Materna			